

ZARZĄDZENIE NR 11/2022
PREZESA ZARZĄDU
PIOTRKOWSKICH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.
Z DNIA 29 CZERWCA 2022 R.

w sprawie wprowadzenia
Regulaminu odbioru nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych
do stacji zlewnej na terenie Zakładu Oczyszczalni Ścieków
w Piotrkowie Trybunalskim

Działając na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2020 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnej, rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych oraz §10 ust. 1 pkt 1a Regulaminu organizacyjnego Piotrkowskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. wprowadzonego Zarządzeniem nr 24/2020 Prezesa Zarządu z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego Regulaminu organizacyjnego Piotrkowskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., **zarządzam co następuje:**

§1

1. Wprowadzam do stosowania Regulamin odbioru nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych do stacji zlewnej na terenie Zakładu Oczyszczalni Ścieków w Piotrkowie Trybunalskim.
2. Regulamin odbioru nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych do stacji zlewnej stanowił będzie załącznik do umowy o wprowadzanie nieczystości ciekłych do stacji zlewnej.
3. Regulamin odbioru nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych do stacji zlewnej dostępny będzie na stronie www Spółki - <https://www.pwik.piotrkow.pl/nowastrona/strefa-klienta>.

§2

Za realizację niniejszego Zarządzenia odpowiedzialny jest Kierownik Zakładu Oczyszczalni Ścieków.

§3

Traci moc Zarządzenie nr 26/2021 Prezesa Zarządu z dnia 30 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu odbioru nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych do stacji zlewnej na terenie Zakładu Oczyszczalni Ścieków w Piotrkowie Trybunalskim.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Michał Rżanek

KIEROWNIK DZIAŁU
ORGANIZACYJNO-INFORMATYCZNEGO
I KADROWEGO

mgr inż. Ewa Pijarowska



Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 4, 97-300 Piotrków Trybunalski

NIP: 771-28-25-611 REGON: 100752056, Kapitał zakładowy: 15 064 000,00 PLN
www.pwik.piotrkow.pl; sekretariat@pwik.piotrkow.pl; tel./fax (44) 646-15-66
KRS Nr 0000343051 – XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
Konto: PKO Bank Polski S.A. Nr 03 1440 1257 0000 0000 1084 1402

Załącznik
do Zarządzenia Nr 11/2022
Prezesa Zarządu
z dnia 29 czerwca 2022 r.

REGULAMIN
ODBIORU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH BYTOWYCH ZE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH
DO STACJI ZLEWNEJ NA TERENIE ZAKŁADU OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

§1

Regulamin określa zasady i warunki przyjmowania nieczystości bytowych do stacji zlewnej w Zakładzie Oczyszczalni Ścieków Piotrkowskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim zlokalizowanej przy ul. Podole 7/9.

§2

1. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

- 1) Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. (PWik Sp. z o.o.) – Odbiorca, władający stacją zlewną, przyjmujący ścieki (nieczystości ciekłe bytowe) do stacji zlewnej dostarczane przez Dostawców na podstawie zawartych z nimi Umów.
- 2) Aplikacja – oprogramowanie dedykowane m.in. do identyfikacji Dostawcy ścieków oraz raportowania i ewidencjonowania zrzutów nieczystości ciekłych.
- 3) Dostawca ścieków – przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na podstawie zezwolenia udzielonego w trybie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, który zawarł ze Spółką Umowę o dostarczanie ścieków do stacji zlewnych, inaczej również „dostawca nieczystości ciekłych”, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. - Dz.U. z 2020 r. poz. 939 (dalej „Dostawca”).
- 4) Wytwórca ścieków – właściciel nieruchomości (osoba fizyczna lub firma), a w tym również współwłaściciel, użytkownik wieczysty, jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu lub inny podmiot władający nieruchomością, gromadzący ścieki w zbiornikach bezodpływowych (dalej „Wytwórca”).
- 5) Stacja zlewna – instalacja i urządzenia zlokalizowane przy kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach ścieków służące do przyjmowania i rejestrowania dostaw nieczystości ciekłych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi ze zbiorników bezodpływowych (dalej „Stacja zlewna”).
- 6) Umowa – Umowa o dostarczanie nieczystości ciekłych bytowych do stacji zlewnej eksploatowanej przez Spółkę.
- 7) Zbiornik bezodpływowy – instalacja i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych (ścieków) w miejscu ich powstawania.
- 8) Nieczystości ciekłe - gromadzone przejściowo w Zbiornikach bezodpływowych (dalej „Ścieki”) z podziałem na rodzaje:
 - a. bytowe – ścieki gromadzone przez Wytwórcę przejściowo w Zbiornikach bezodpływowych pochodzących z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej powstających w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych.

- b. z toalet przenośnych - ścieki gromadzone przejściowo w przenośnych toaletach, powstałe w wyniku ludzkiego metabolizmu.

§3

1. Nieczystości ciekłe dowożone do stacji zlewnej pojazdem asenizacyjnym powinny spełniać wymagania przewidziane przepisami prawa oraz umową zawartą pomiędzy Odbiorcą i Dostawcą nieczystości ciekłych.
2. Każdorazowa dostawa nieczystości ciekłych musi być udokumentowana stosownym świadectwem pochodzenia i dostawy nieczystości ciekłych, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
3. Nieczystości ciekłe dowożone jednym pojazdem asenizacyjnym nie mogą stanowić mieszaniny nieczystości ciekłych bytowych z nieczystościami ciekłymi przemysłowymi.
4. Zabrania się wprowadzania do stacji zlewnej elementów stałych (kamienie, części metalowe, szkło, plastik, piasek itp.) mogących powodować blokowanie lub uszkodzenie stacji zlewnej.

§4

1. Nieczystości ciekłe bytowe mogą być wprowadzane do stacji zlewnej, jeżeli:
 - 1) nie stanowi to zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa osób obsługujących urządzenia kanalizacyjne, stanu konstrukcji budowlanych i prawidłowego działania tych urządzeń oraz oczyszczalni ścieków, a także dla spełnienia przez PWiK Sp. z o. o. warunków pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
 - 2) temperatura tych ścieków nie przekracza 35°C, a odczyn pH mieści się w przedziale od 6,5 do 9,5,
 - 3) są podatne na mechaniczno-biologiczne procesy oczyszczania.

§5

1. Do urządzeń kanalizacyjnych zabrania się wprowadzania:
 - 1) odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytlóczyń, drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien, nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym,
 - 2) odpadów płynnych niemiesających się z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych,
 - 3) substancji palnych i wybuchowych, których punkt zapłonu znajduje się w temperaturze poniżej 85°C, a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu, trójnitrotoluenu,
 - 4) substancji żrących i toksycznych, a w szczególności mocnych kwasów i zasad, formaliny, siarczków, cyanków oraz roztworu amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru,
 - 5) odpadów i nieczystości ciekłych z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika i ścieków z kiszzonek,
 - 6) nieczystości ciekłych zawierających chorobotwórcze drobnoustroje pochodzące:
 - a) z obiektów, w których są leczeni chorzy na choroby zakaźne,
 - b) ze stacji krwiodawstwa,
 - c) z zakładów leczniczych dla zwierząt, w których zwierzęta są leczone stacjonarnie na choroby zakaźne,
 - d) z laboratoriów prowadzących badania z materiałem zakaźnym pochodzącym od zwierząt.

§6

1. Odbiorca nieczystości ciekłych ma obowiązek:
 - 1) przyjąć do stacji zlewnej ścieki bytowe od Dostawcy nieczystości ciekłych na podstawie zawartej z nim umowy oraz na warunkach określonych niniejszym Regulaminem,
 - 2) zapewnić prawidłową eksploatację urządzeń stacji zlewnej,
 - 3) określić dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń dostarczonych ścieków w miejscu wprowadzenia ich do stacji zlewnej oraz zasady dopłat za ich przekroczenie (załącznik nr 2).

§7

1. Odbiorca pobierał będzie próbki dowożonych nieczystości ciekłych celem analizy ich stanu i jakości.
2. Próbkę pobierane będą na terenie stacji zlewnej w sposób automatyczny lub ręczny.
3. Przy poborze próbek w sposób ręczny, w obecności Dostawcy lub kierowcy pojazdu asenizacyjnego (jako osoby upoważnionej), spisany będzie protokół.
4. Protokół winien być podpisany przez osobę pobierającą próbki do kontroli oraz przez Dostawcę lub osobę przez niego upoważnioną.
5. W przypadku przekroczenia przynajmniej jednego z dopuszczalnych wielkości ładunków zanieczyszczeń w nieczystościach ciekłych określonych w załączniku nr 2 do Regulaminu, wprowadzonych do stacji zlewnej, Dostawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów kontroli nieczystości ciekłych.
6. Po stwierdzeniu przekroczenia dopuszczalnej wielkości ładunku, Odbiorca dostarczy Dostawcy w ciągu 21 dni wyniki przeprowadzonych analiz wraz z fakturą za koszty kontroli.
7. Odbiorca zastrzega sobie prawo do zmiany warunków umowy w zakresie sposobu przeprowadzania kontroli jakości nieczystości ciekłych.
8. W przypadku naruszenia warunków umowy przez Dostawcę, Odbiorca zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na drodze postępowania cywilnego.

§8

1. Odbiorca nieczystości ciekłych ma prawo:
 - 1) kontrolować wprowadzane nieczystości ciekłe pod względem ich zgodności z obowiązującymi dopuszczalnymi wielkościami ładunku zanieczyszczeń w nieczystościach ciekłych, wprowadzanych do stacji zlewnej poprzez dokonywanie okresowych kontroli jakości nieczystości ciekłych wprowadzanych do stacji zlewnej,
 - 2) wstrzymania odbioru nieczystości ciekłych w przypadku niedotrzymania warunków umowy przez Dostawcę nieczystości ciekłych,
 - 3) pobierania od Dostawcy opłat za wprowadzanie nieczystości ciekłych wg cen obowiązujących w PWiK Sp. z o.o.,
 - 4) otrzymać od Dostawcy nieczystości ciekłych informację o pochodzeniu i rodzaju ścieków wprowadzanych do stacji zlewnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 939).

§9

1. Dostawca nieczystości ciekłych ma obowiązek:
 - 1) wprowadzania nieczystości ciekłych wyłącznie do stacji zlewnej, zlokalizowanej przy ul. Podole 7/9 w Piotrkowie Trybunalskim należącej do PWiK Sp. z o. o.
 - 2) wprowadzania do stacji zlewnej nieczystości ciekłych o jakości określonych w umowie oraz w niniejszym Regulaminie,
 - 3) przekazania informacji o pochodzeniu i rodzaju ścieków wprowadzanych do stacji zlewnej,
 - 4) stosowania się do wytycznych zawartych w niniejszym Regulaminie i zawartej umowy,
2. Pojazdy asenizacyjne, którymi są dowożone nieczystości ciekłe powinny spełniać wymagania techniczne określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. 2002 nr 193 poz. 1617), w szczególności powinny być wyposażone w szczelną instalację, szczelny zbiornik oraz sprawny układ sterowania systemu napełniania i opróżniania zbiornika.
3. Stan techniczny pojazdu powinien gwarantować nie zanieczyszczanie miejsca zrzutu nieczystości ciekłych oraz trasy przejazdu samochodu asenizacyjnego.
4. Dostawca nieczystości ciekłych ma obowiązek każdorazowo spłukać powierzchnię placu manewrowego z rozlanych nieczystości ciekłych po zakończeniu ich zrzutu do stacji zlewnej.
5. Czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 3) realizowane są poprzez Aplikację „*asenizacja.online*”, chyba że z przyczyn technicznych nie jest to możliwe.

§10

1. Odbiorca nieczystości ciekłych przekazuje Dostawcy nieodpłatny kod dostępowy umożliwiający logowanie Dostawcy/Przewoźnika i korzystanie z automatycznej stacji zlewnej za pomocą Aplikacji „*asenizacja.online*”.
2. Zabrania się zmiany kodów dostępowych i zrzutu nieczystości ciekłych na podstawie innego kodu dostępowego, niż tego który został wydany Dostawcy przy zawieraniu Umowy, a także udostępniania osobom trzecim.

§11

1. Działanie Dostawcy polegające na dostarczeniu nieczystości ciekłych niespełniających warunków określonych w umowie oraz niniejszym Regulaminie skutkuje brakiem dostępu do stacji zlewnej oraz rozwiązaniem umowy na wprowadzanie nieczystości ciekłych.
2. Odbiorca nieczystości ciekłych wstrzyma Dostawcy dostęp do stacji zlewnej również w przypadkach:
 - 1) nieuregulowania opłat za zrzut nieczystości ciekłych za okres trzech miesięcy,
 - 2) wprowadzania nieczystości ciekłych do urządzeń kanalizacyjnych z pominięciem stacji zlewnej,
 - 3) cofnięcia lub braku zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych,
 - 4) braku aktualnej umowy na wprowadzanie nieczystości ciekłych,
 - 5) nierzetelnego udokumentowania rodzaju oraz źródła pochodzenia nieczystości ciekłych,
 - 6) podawania w Aplikacji niepełnych lub nieprawdziwych danych, do czasu uzupełnienia braków i wyjaśnienia przez Dostawcę wszelkich wątpliwości.

§12

1. Kontrola jakości wprowadzanych nieczystości ciekłych odbywać się będzie przez Laboratorium PWiK Sp. z o. o.
2. Pobieranie próbek kontrolnych do analiz odbywać się będzie w obecności przedstawiciela Dostawcy, za pomocą automatycznego próbopobieraka stanowiącego wyposażenie stacji zlewnej lub bezpośrednio ze zbiornika pojazdu asenizacyjnego (przez pracownika Laboratorium).
3. Wyniki badań laboratoryjnych stanowią podstawę stwierdzenia przekroczenia warunków umowy w zakresie poziomu wskaźników zanieczyszczeń w ściekach dowożonych i stanowią podstawę do naliczenia opłaty dodatkowej.

§13

Ilość wprowadzanych nieczystości ciekłych do stacji zlewnej określana jest przez moduł pomiarowy stacji zlewnej przy każdym wprowadzaniu ścieków, a w przypadku jego uszkodzenia przyjmowana jest wartość z aplikacji „*asenizacja.online*” dotycząca zadeklarowanej ilości nieczystości z danej posesji.

§14

Wprowadzanie nieczystości ciekłych w miejscu innym niż stacja zlewna jest nielegalne i podlega odpowiedzialności karnej zgodnie z art. 28 ust. 4 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 2028, wraz z późniejszymi zmianami).

§15

1. Stacja zlewna przyjmuje nieczystości ciekłe codziennie w godzinach: 6⁰⁰ - 18⁰⁰ za wyjątkiem niedziel i świąt.
2. Wystąpienie przerw w odbiorze nieczystości ciekłych może mieć miejsce w przypadku:
 - 1) wykonywania planowanych prac konserwacyjnych i remontowych, po uprzednim poinformowaniu Dostawców,
 - 2) konieczności usunięcia awarii,

- 3) wystąpienia klęsk żywiołowych.

§16

Właściciel stacji zlewnej zobowiązany jest do zawiadomienia Dostawcy nieczystości ciekłych o planowanych zmianach warunków technicznych wprowadzania nieczystości.

§17

1. Dostawca nieczystości ciekłych ma prawo do zgłaszania reklamacji dotyczących jakości świadczonych usług.
2. Reklamacje, o których mowa w pkt. 1 wnoszone są na piśmie.
3. PWiK Sp. z o.o. jest zobowiązana rozpatrzyć reklamację w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia jej złożenia.
4. Rozpatrzenie reklamacji wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia.

§18

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy prawa.
2. Regulamin stanowi załącznik do umowy na odbiór nieczystości ciekłych, zawartej pomiędzy Dostawcą i Odbiorcą.

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Michał Rżanek

ZAŁĄCZNIKI:

- 1) Świadectwo pochodzenia i dostawy nieczystości ciekłych do stacji zlewnej – wzór - **Załącznik nr 1.**
- 2) Dopuszczalne wartości ładunku zanieczyszczeń w 1 m³ dowożonych nieczystościach ciekłych - **Załącznik nr 2.**
- 3) Instrukcja korzystania ze stacji zlewnej - **Załącznik nr 3.**
- 4) Instrukcja korzystania z aplikacji „asenizacja.online” - **Załącznik nr 4.**

Załącznik nr 1

do Regulaminu odbioru nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych do stacji zlewnej na terenie Zakładu Oczyszczalni Ścieków w Piotrkowie Trybunalskim

Świadectwo pochodzenia i dostawy nieczystości ciekłych do stacji zlewnej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych – Dz.U. z 2020 poz. 939.

Odcinek dla dostawcy nieczystości ciekłych	Odcinek dla właściciela stacji zlewnej**
1. (nr i data zawarcia umowy na wprowadzanie nieczystości ciekłych)	1. (nr i data zawarcia umowy na wprowadzanie nieczystości ciekłych)
2. (imię i nazwisko lub nazwa oraz adres dostawcy nieczystości ciekłych)	2. (imię i nazwisko lub nazwa oraz adres dostawcy nieczystości ciekłych)
3. 1) 2) 3) (nr i data zawarcia umowy albo umów na odbiór nieczystości ciekłych z nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy)	3. 1) 2) 3) (nr i data zawarcia umowy albo umów na odbiór nieczystości ciekłych z nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy)
4. 1) 2) 3) (adres nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy)	4. 1) 2) 3) (adres nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy)
5. m ³ (objętość odebranych nieczystości ciekłych)	5. m ³ (objętość odebranych nieczystości ciekłych)
6. (rodzaj nieczystości ciekłych)*	6. (rodzaj nieczystości ciekłych)*
7. (nr rejestracyjny pojazdu asenizacyjnego)	7. (nr rejestracyjny pojazdu asenizacyjnego)
8. Potwierdzenie odbioru nieczystości ciekłych (data, imię i nazwisko lub nazwa oraz adres właściciela stacji zlewnej, podpis właściciela stacji zlewnej lub osoby przez niego upoważnionej)	8. Potwierdzenie wprowadzenia nieczystości ciekłych do stacji zlewnej (data, podpis dostawcy nieczystości ciekłych lub osoby przez niego upoważnionej)

* Bytowe lub przemysłowe.

** Dane zawarte w odcinku dla właściciela stacji zlewnej wprowadzone są każdorazowo przez Dostawcę przed dokonaniem zrzutu w aplikacji „asenizacja.online”. W przypadku awarii stacji zlewnej Dostawca każdorazowo wypełni i przekaże Odbiorcy odcinek dla właściciela stacji zlewnej.

Załącznik nr 2

do Regulaminu odbioru nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych do stacji zlewnej na terenie Zakładu Oczyszczalni Ścieków w Piotrkowie Trybunalskim

Dopuszczalne wartości ładunku zanieczyszczeń w 1 m³ dowożonych nieczystościach ciekłych

Lp.	WSKAŹNIK ZANIECZYSZCZENIA	JEDNOSTKA	WARTOŚĆ
1	2	3	4
1	ChZT _{Cr}	kg O ₂	4
2	Zawiesiny ogólne	kg	1
3	Azot amonowy	kg N _{NH4}	0,2
4	Azot azotynowy	kg N _{NH3}	0,01
5	Fosfor ogólny	kg P	0,01
6	Siarczany	kg SO ₄	0,5
7	Siarczyny	kg SO ₃	0,01
8	Glin	kg Al	0,003
9	Antymon	kg Sb	0,0005
10	Arsen	kg As	0,0005
11	Bar	kg Ba	0,005
12	Beryl	kg Be	0,001
13	Bor	kg B	0,01
14	Cyna	kg Sn	0,002
15	Cynk	kg Zn	0,005
16	Chrom ⁺⁶	kg Cr ⁺⁶	0,0002
17	Chrom ogólny	kg Cr	0,001
18	Kadm	kg Cd	0,0004
19	Kobalt	kg Co	0,001
20	Miedź	kg Cu	0,001
21	Molibden	kg Mo	0,001
22	Nikiel	kg Ni	0,001
23	Ołów	kg Pb	0,001

24	Rtęć	kg Hg	0,00006
25	Selen	kg Se	0,001
26	Srebro	kg Ag	0,0005
27	Tal	kg Tl	0,001
28	Tytan	kg Ti	0,002
29	Wanad	kg V	0,002
30	Chlor wolny	kg Cl ₂	0,001
31	Chlor całkowity	kg Cl ₂	0,004
32	Cyjanki związane	kg CN	0,005
33	Cyjanki wolne	kg CN	0,0005
34	Fluorki	kg F	0,02
35	Rodanki	kg SCN	0,03
36	Siarczki	kg S	0,001
37	Fenole lotne (indeks fenolowy)	kg	0,015
38	Czterochlorek węgla	kg CCl ₄	0,0045
39	Węglowodory ropopochodne	kg	0,015
40	Substancje ekstrahujące się eterem nafto-	kg	0,1
41	Lotne węglowodory aromatyczne (BTX-ben-	kg	0,001
42	Chloroform (CHCl ₃)	kg CHCl ₃	0,003
43	Sześćchlorobutadien (HCBD)	kg HCBD	0,0045
44	1,2-dwuchloroetan (EDC)	kg EDC	0,0003
45	Trójchloroetylen (TRI)	kg TRI	0,0003
46	Nadchloroetylen (PER)	kg PER	0,0015
47	Sześćchlorobenzen (HCB)	kg HCB	0,003
48	Trójchlorobenzen (TCB)	kg TCB	0,00015
49	Pięćchlorofenol (PCP)	kg PCP	0,003
50	Adsorbowalne związki chloroorganiczne	kg Cl	0,001
51	Insektycydy fosforoorganiczne	kg	0,0001
52	Lotne związki chloroorganiczne (VOX)	kg Cl	0,0015

53	Surfaktanty anionowe (substancje po-	kg	0,015
54	Chlorki	kg Cl	1
55	Surfaktanty niejonowe (substancje po-	kg	0,02
56	Żelazo ogólne	kg Fe	0,01
57	Ogólny węgiel organiczny (OWO)	kg C	0,3

2. Dopuszczalny stan nieczystości ciekłych:

1	Temperatura	°C	35
2	Odczyn	pH	6,5 - 9,5 , 8-10 ¹⁾

¹⁾ Dla nieczystości ciekłych zawierających cyjanki i siarczki

Załącznik nr 3

do Regulaminu odbioru nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych do stacji zlewnej na terenie Zakładu Oczyszczalni Ścieków w Piotrkowie Trybunalskim




INSTRUKCJA KORZYSTANIA ZE STACJI ZLEWNEJ

1. Stacja zlewna czynna jest codziennie w godzinach: 6⁰⁰ - 18⁰⁰ za wyjątkiem niedziel i świąt.
2. Dozwolony jest zrzut nieczystości ciekłych wyłącznie do stacji zlewnej. Znajdujące się w płaszczyźnie wylewiska kratki ściekowe nie mogą być do tego celu wykorzystywane.
3. Dostawca/Przewoźnik zobowiązuje się dostarczać nieczystości ciekłe, których jakość spełnia wymogi określone w Regulaminie oraz w odpowiednich aktach prawnych.
4. Stacja zlewna objęta jest automatycznym systemem autoryzacji i rejestracji dostarczonych nieczystości ciekłych oraz raportowania zrzutów za pomocą aplikacji - „asenizacja.online”.
5. Korzystanie ze stacji zlewnej jest możliwe wyłącznie poprzez aplikację.
6. Rozładunek zbiornika powinien odbywać się grawitacyjnie, tzn. bez dodatkowego wspomagania urządzeniami pompującymi.
7. Prawidłowe korzystanie ze stacji zlewnej wymaga wykonania przez Dostawcę/Przewoźnika następujących czynności:
 - 1) przyłączenie węzłem elastycznym spustu zbiornika do króćca przyłączeniowego stacji zlewnej,
 - 2) otwarcie zaworu wylotowego zbiornika pojazdu asenizacyjnego,
 - 3) identyfikacja Dostawcy/Przewoźnika poprzez aplikację „asenizacja.online”, następnie otwarcie zasuwki nożowej umieszczonej wewnątrz stacji zlewnej i grawitacyjny spust nieczystości,
 - 4) odebranie z drukarki raportu dostawy po każdorazowym zakończeniu zrzutu ścieków,
 - 5) zamknięcie zaworu wylotowego zbiornika, odłączenie węża i umieszczenie go na stojaku,
 - 6) w razie konieczności spłukanie powierzchni placu manewrowego z rozlanych nieczystości.
8. Każdy Dostawca posiada konto dostępowe w aplikacji, przy użyciu którego dokonuje zrzutu nieczystości ciekłych.
9. Stacja zlewna wyposażona jest w automatyczny system pomiaru temperatury, odczynu (pH) oraz przewodności elektrycznej odprowadzanych nieczystości ciekłych. W przypadku przekroczenia parametrów zrzucanych ścieków nastąpi automatyczne zamknięcie zasuwki na wlocie urządzenia – w przypadku zaistnienia tej sytuacji należy powiadomić Kierownika Oczyszczalni Ścieków, tel. 783 222 155, który podejmie decyzję o dalszym zrzucie nieczystości ciekłych.
10. Dostawca/Przewoźnik zobowiązany jest kontrolować zrzut ścieków z własnego pojazdu asenizacyjnego.
11. Odbiorca zastrzega sobie prawo przeprowadzania kontroli jakości i rodzaju dowożonych ścieków, a także stanu technicznego instalacji do opróżniania zbiornika pojazdu asenizacyjnego.
12. Pojazd zanieczyszczający teren przy stacji zlewnej nieczystościami ciekłymi, wyciekami olejów, błotem itp. będzie uznany za niesprawny lub niekompletnie wyposażony i nie zostanie dopuszczony do dokonania zrzutu.
13. Na podjeździe przy stacji zlewnej zabrania się czyszczenia wnętrza zbiorników oraz mycia pojazdów asenizacyjnych.
14. Za wszelkie szkody powstałe w wyniku niewłaściwego korzystania ze stacji zlewnej odpowiedzialność finansową ponosi Dostawca/Przewoźnik.
15. W przypadku niestosowania się do niniejszego regulaminu wyciągane będą konsekwencje, z wypowiedzeniem umowy włącznie.
16. Wszelkie nieprawidłowości pracy stacji zlewnej należy zgłaszać pod nr tel.:
 - 1) w przypadku awarii aplikacji - „asenizacja.online”: tel. **600 024 251**,
 - 2) pozostałe problemy techniczne – tel. **781 222 443** lub **44 645 16 12**.

Załącznik nr 4

do Regulaminu odbioru nieczystości ciekłych
ze zbiorników bezodpływowych do stacji zlewnej
na terenie Zakładu Oczyszczalni Ścieków
w Piotrkowie Trybunalskim

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z APLIKACJI „*asenizacja.online*”**Proces odbioru ścieków: dodanie zamówienia przez kierowcę**

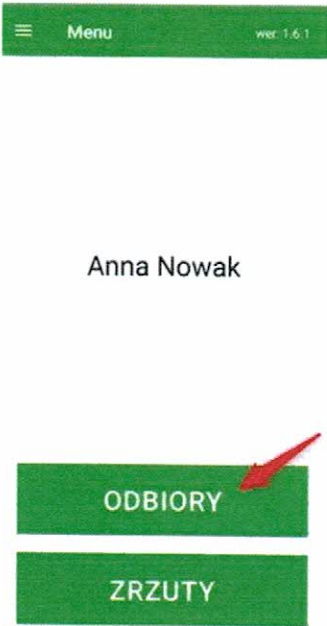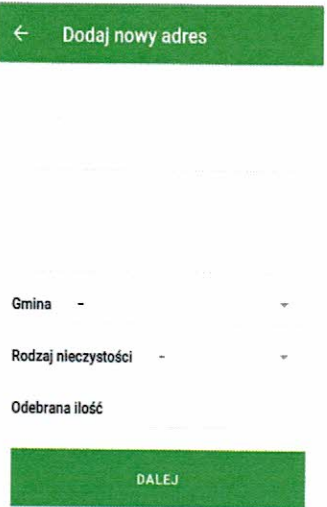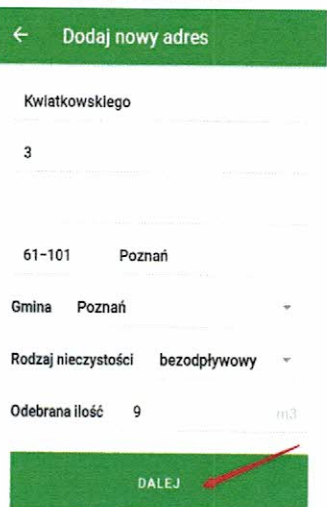
Krok 1: Wybierz opcję ODBIORY z ekranu początkowego. 	Krok 2: Wybierz w dolnym prawym rogu opcję dodania odbioru. 	Krok 3: Wybierz klienta z listy lub dodaj nowego klienta (ponownie wybierz opcję plusa w prawym dolnym rogu ekranu). 
Krok 4: Wpisz dane klienta, wybierz gminę i rodzaj nieczystości. (<u>Etap pomijamy w przypadku wyboru klienta z istniejącej listy</u>). 	Krok 5: W momencie gdy masz uzupełnione dane klienta, możesz dokonać odbioru nieczystości wpisując w dedykowanym polu ich ilość i wybrać przycisk DALEJ 	Krok 6: Po uzupełnieniu ilości odebranych nieczystości, zlecenie pojawia się w zakładce "Wykonane" i oczekuje na zrzut na zlewni. 

Proces zrzutu ścieków

Krok 1: Wybierz opcję ZRZUTY z ekranu początkowego.



Anna Nowak



Krok 2: W dolnym prawym rogu wybierz opcję dodania zrzutu.



Krok 3: Wybierz adresy pochodzenia nieczystości, które chcesz zrzucić, z listy wybierz zlewnię i po zakończeniu zrzutu uzupełnij ilość oddanych nieczystości wg wskazania zlewni.

Kliknij ZAPISZ.



Krok 4: Wyświetla się wykonany zrzut. Klikając strzałkę w lewym górnym rogu wracamy do ekranu początkowego.



Proces zrzutu ścieków


Krok 1: Wybierz opcję ZRZUTY z ekranu początkowego.




Krok 2: W dolnym prawym rogu wybierz opcję dodania zrzutu.



Krok 3: Wybierz adresy pochodzenia nieczystości, które chcesz zrzucić oraz z listy wybierz zlewnię. Następnie kliknij WYKONAJ

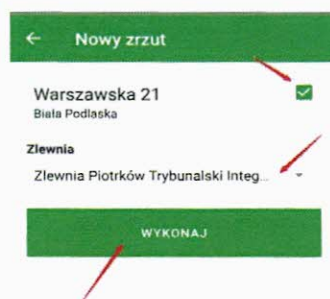

Krok 4: Wyświetla się okienko z komunikatem. Gdy jesteś gotowy do dokonania zrzutu kliknij przycisk ZACZNIJ.

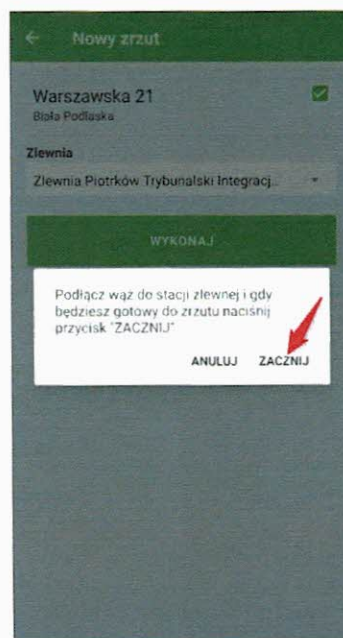

Proces zrzutu ścieków - zlewnia offline


Krok 1: Wybierz opcję ZRZUTY z ekranu początkowego.




Krok 2: W dolnym prawym rogu wybierz opcję dodania zrzutu.




Krok 3: Wybierz adresy pochodzenia nieczystości, które chcesz zrzucić oraz z listy wybierz zlewnię. Następnie kliknij WYKONAJ

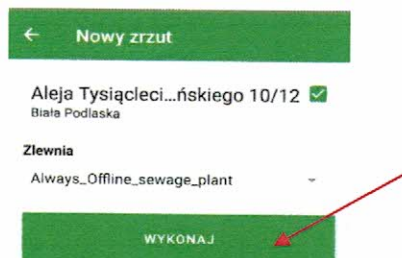


Krok 4: Wyświetla się okienko z komunikatem. Gdy jesteś gotowy do dokonania zrzutu kliknij przycisk ZACZNIJ.

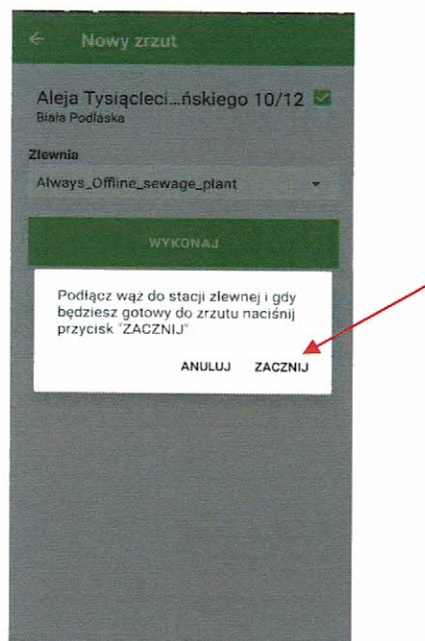

Krok 5: Na ekranie pojawi się PIN wprowadz go na zlewni.

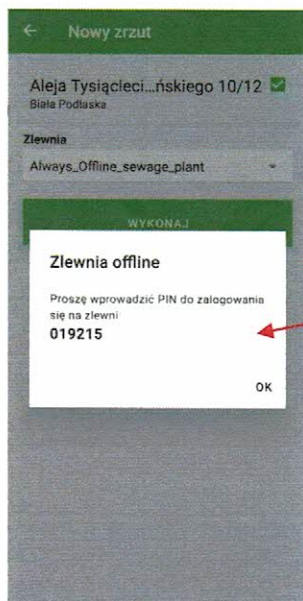

Krok 7: W przypadku zamknięcia okna z kodem PIN wybierz opcję WYŚWIETL PIN.

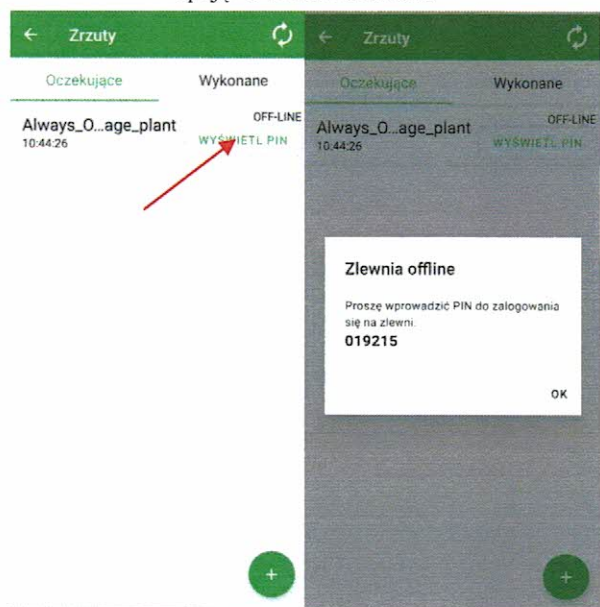

Krok 7: Wykonaj zrzut nieczystości.



Krok 8: Po zakończeniu zrzutu wybierz opcję POTWIERDŹ. Zrzut pojawi się w zakładce Wykonane.

